



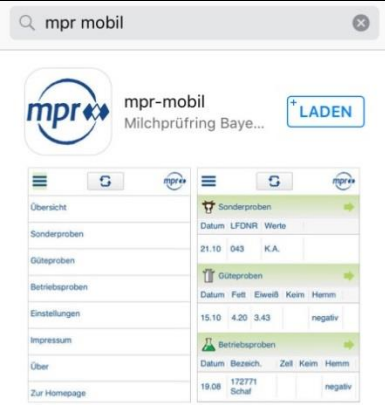
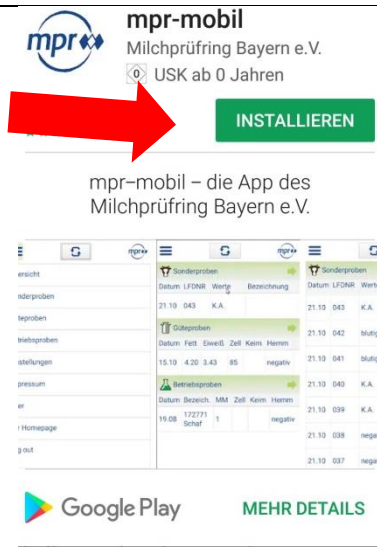

# mpr-mobil – aplikacja mpr

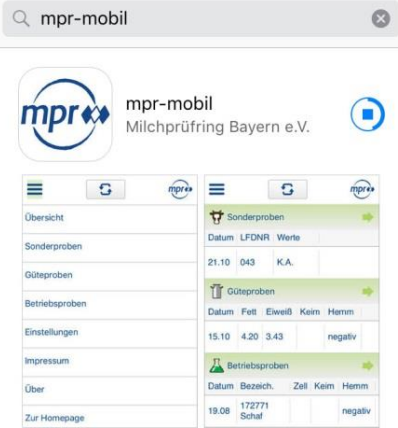
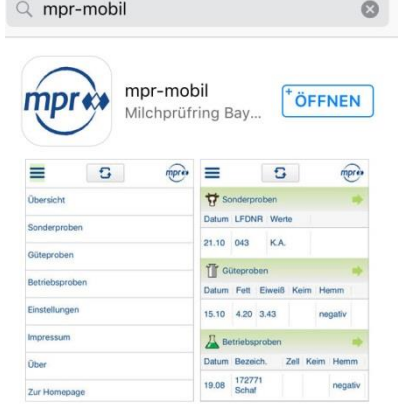
## Mobilnie. praktycznie. Całodobowo.



Dzięki aplikacji mpr-mobil mogą Państwo bezpłatnie, bez reklam i łatwo sięgać po wyniki prób specjalnych (szczególnych), jakościowych oraz ogólnych (pobieranych w gospodarstwie). Dodatkowo mogą być pobierane wyniki testu-PAG (test na cielność) z mleka.

Poprzez wiadomość-PUSH zostaniecie Państwo poinformowani o nowych wartościach, przekroczenie dopuszczalnych wartości pojawi się w zestawieniu jako wartość w kolorze czerwonym. Informacje, które już zostały pobrane, są również dostępne jako tryb-offline.

### Jak mogę pobrać aplikację?

spółób	Android	iOS
1) Proszę otworzyć Play Store/App Store na swoim smartfonie/tablecie		
2) Proszę wybrać w wyszukiwarce następujące określenie: mpr-mobil.  Po kilku sekundach pojawi się ikona „mpr-mobil“. Proszę wybrać to oznaczenie. Otworzy się ekran startowy do zainstalowania aplikacji.		
3) Proszę nacisnąć na Instalacje.  otwiera się mały wskaźnik z tą treścią:  „mpr-mobil wymaga dostępu na tożsamość i zdjęcia medie pliki.  Proszę nacisnąć na Akceptuję.		

<p>4) Plik ten zostaje pobrany. W zależności od połączenia może to trwać od kilku sekund do kilku minut. Polecamy pobieranie w module Wi-Fi.</p> <p>Ewentualnie zostaniecie Państwo poproszeni o podanie identyfikatorów użytkownika.</p>		
<p>5) Proszę wybrać „otwórz”!</p> <p>Öffnen = otwórz</p>		
<p>6) Pojawi się formularz rejestracyjny. W celu rejestracji proszę podać nazwę użytkownika i hasło (jak na stronie głównej w panelu obsługi klienta).</p> <p>Anmeldung = nazwa użytkownika</p> <p>Passwort = hasło</p>		

<p>7) Przy pierwszym otwarciu aplikacji zostaniecie Państwo zapytani, czy mpr-mobil może Państwu wysyłać wiadomości. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia-PUSH, proszę wybrać „OK” (aktualnie tylko w przypadku iOS).</p>																																													
<p>8) Teraz pojawiają się Państwa wartości.</p> <p>Otrzymają Państwo wgląd do danych o swoich próbach specjalnych, próbach jakości, próbach PAG oraz ogólnych.</p> <p>Odpowiednia dla Państwa ilość pozycji może zostać dostosowana w „ustawieniach“.</p>	 <table border="1" data-bbox="671 1039 1394 1173"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>LFDNR</th> <th>Werte</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Derzeit keine Daten vorhanden</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="671 1218 1394 1458"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>MM</th> <th>Fett</th> <th>Eiweiß</th> <th>Zell Keim</th> <th>Laktose</th> <th>Hemm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.01</td> <td>5506</td> <td>3.92</td> <td>3.61</td> <td></td> <td>4.79</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="671 1480 1394 1704"> <thead> <tr> <th>P-Datum</th> <th>Bezeich.</th> <th>Werte</th> <th>Barcode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.11</td> <td>330</td> <td>PAG-positiv</td> <td>000021543</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="671 1727 1394 1883"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Bezeich.</th> <th>MM</th> <th>Fett</th> <th>Eiweiß</th> <th>Zell Keim</th> <th>Hemm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Derzeit keine Daten vorhanden</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	LFDNR	Werte	Bezeichnung	Derzeit keine Daten vorhanden				Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Laktose	Hemm	09.01	5506	3.92	3.61		4.79		P-Datum	Bezeich.	Werte	Barcode	24.11	330	PAG-positiv	000021543	Datum	Bezeich.	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Hemm	Derzeit keine Daten vorhanden						
Datum	LFDNR	Werte	Bezeichnung																																										
Derzeit keine Daten vorhanden																																													
Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Laktose	Hemm																																							
09.01	5506	3.92	3.61		4.79																																								
P-Datum	Bezeich.	Werte	Barcode																																										
24.11	330	PAG-positiv	000021543																																										
Datum	Bezeich.	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Hemm																																							
Derzeit keine Daten vorhanden																																													

9) Za pomocą przycisku aktualizacji mogą Państwo zaktualizować swoje dane.



Datum	LFDNR	Werte	Bezeichnung
Derzeit keine Daten vorhanden			

Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Laktose	Hemm
09.01	5506	3.92	3.61		4.79	

P-Datum	Bezeich.	Werte	Barcode
24.11	330	PAG-positiv	000021543

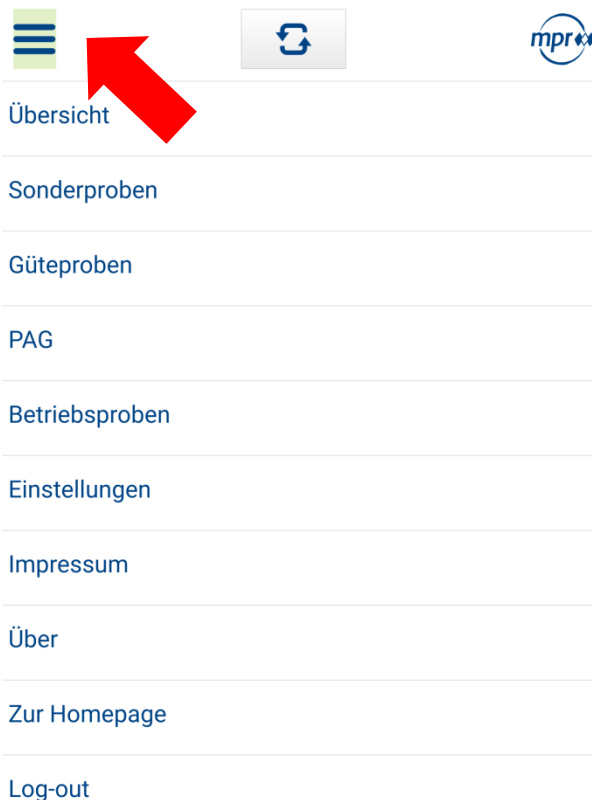
Datum	Bezeich.	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Hemm
Derzeit keine Daten vorhanden						

### Jakie funkcje oferuje aplikacja?

Kiedy jest włączona funkcja PUSH, otrzymują Państwo powiadomienia, jak tylko dostępne są nowe wartości. Naciskając PUSH-powiadomienia zobaczycie Państwo natychmiast swoje wartości.



Proszę wybrać opcję menu, a otrzymacie podgląd różnych pozycji menu.



**próby  
szczegółowe/specjalne**

Proszę wybrać opcję próby specjalne, a otrzymacie Państwo podgląd dotyczący wartości z ostatnich 10 dni.

Próby specjalne: próby pojedynczych zwierząt, które badane są przez Państwa mleczarnię na obecność substancji hamujących i przekazywane przez system informacyjny mpr.



Datum	LFDNR	Werte	Bezeichnung
28.12	434	negativ	
28.12	433	negativ	
28.12	432	blutig	zawiera krew
28.12	431	positiv	
28.12	430	K.A.	

<p>Wybierając wówczas jakąś pozycję, otrzymają Państwo szczegółowy podgląd tych wartości.</p> <p>nie zawiera srodkow hamujących</p> <p>Uwaga! Zawiera Substancje hamujące. Proszę mleka nie, dostarczać.</p> <p>Zawiera krew. Proszę mleka nie dostarczać.</p> <p>Próba nie do analizowania. Proszę dostarczyć nową.</p> <p>czas wykonania analizy</p>																																											
<p><b>Próby jakości</b></p> <p>Proszę wybrać próby jakości, a otrzymacie Państwo podgląd dotyczący ostatnich miesięcy.</p> <p>Próby jakości: próby, które są pobierane w ramach rozporządzenia o jakości mleka i badane w siedzibie mpr.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>MM</th> <th>Fett</th> <th>Eiweiß</th> <th>Zell</th> <th>Keim</th> <th>Hemm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">▼ Okt 2015</td> </tr> <tr> <td>15.10</td> <td>271</td> <td>4.20</td> <td>3.43</td> <td>85</td> <td></td> <td>negativ</td> </tr> <tr> <td>12.10</td> <td>261</td> <td>4.20</td> <td>3.45</td> <td>81</td> <td></td> <td>negativ</td> </tr> <tr> <td>07.10</td> <td>267</td> <td>4.24</td> <td>3.38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.10</td> <td>249</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell	Keim	Hemm	▼ Okt 2015							15.10	271	4.20	3.43	85		negativ	12.10	261	4.20	3.45	81		negativ	07.10	267	4.24	3.38				02.10	249				10	
Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell	Keim	Hemm																																					
▼ Okt 2015																																											
15.10	271	4.20	3.43	85		negativ																																					
12.10	261	4.20	3.45	81		negativ																																					
07.10	267	4.24	3.38																																								
02.10	249				10																																						

Wybierając wóczas jakąś pozycję, otrzymają Państwo szczegółowy podgląd tych wartości.

Przez poziome przeciągnięcie ekranu lub wybranie pozycji z datą mogą Państwo przesunąć strony do przodu i wracać spowrotem.



Güteproben		
	15.10.2015	12.10 >
<b>MM [l]</b>	271	ilość mleka w litra
<b>Fett [%]</b>	4.20	tłuszcz
<b>Eiweiß [%]</b>	3.43	białko
<b>Laktose [%]</b>	4.83	laktoza
<b>Harn [mg/l]</b>	224	mocznik
<b>GP [°C]</b>	-0.525	Punkt krzepnięcia
<b>Zell [Tsd/ml]</b>	85	ilość liczba komórek
<b>Hemmstoff</b>	negativ	Substancje hamujące
<b>Keim [Tsd/ml]</b>		bakterie
<b>pH</b>	6.64	wartość ph
<b>Temp [°C]</b>	3.2	temperatura

## PAG

Wybierając pozycję PAG otrzymają Państwo podgląd wyników testu-PAG z mleka (test na cielność).

PAG: pojedyncze próby, które wysłali Państwo do mpr do badań na cielność. Próby-PAG w ramach MLP (ocena użytkowości mleka) lub próby pojedyncze pobierane z cysterny (LKV-Proben) nie ukazują się tutaj.



P-Datum	Bezeich.	Werte	Barcode
24.11	330	PAG-positiv	000021543
24.11	326	PAG-positiv	000022009
24.11	321	PAG-positiv	000022124
24.11	319	PAG-positiv	000020448

<p>Wybierając wówczas jakąś pozycję, otrzymają Państwo szczegółowy podgląd tych wartości.</p> <p>Przez poziome przeciągnięcie ekranu lub wybranie pozycji z datą mogą Państwo przesuwać strony do przodu i wracać spo-wrotem.</p> <p>PAG-pozytywny: zwierze jest cielne</p> <p>PAG-negatywny: zwierze nie jest cielne</p> <p>PAG-wątpliwy: wynik nie mógł zostać prawidłowo ustalony, np. w sytuacji gdy testy zalecane nie są dotrzymywane.</p>																													
<p>Próby ogólne (pobierane w gospodarstwie)</p> <p>Wybierając próby ogólne otrzymają Państwo podgląd dotyczący wartości z ostatnich miesięcy.</p> <p>Próby ogólne: próby, przekazywane kierowcy cysterny do badań w laboratorium mpr, np. próby na ilość komórek.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Bezeich.</th> <th>MM</th> <th>Fett</th> <th>Zell</th> <th>Keim</th> <th>Hemm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.08</td> <td>172771 Schaf</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>negativ</td> </tr> <tr> <td>19.08</td> <td>166629 Ziege</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>negativ</td> </tr> <tr> <td>09.01</td> <td></td> <td>216</td> <td>4.13</td> <td>119</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Bezeich.	MM	Fett	Zell	Keim	Hemm	19.08	172771 Schaf	1				negativ	19.08	166629 Ziege	1				negativ	09.01		216	4.13	119		
Datum	Bezeich.	MM	Fett	Zell	Keim	Hemm																							
19.08	172771 Schaf	1				negativ																							
19.08	166629 Ziege	1				negativ																							
09.01		216	4.13	119																									



Wybierając wówczas jakąś pozycję, otrzymają Państwo szczegółowy podgląd tych wartości.

Przez poziome przeciągnięcie ekranu lub wybranie pozycji z datą mogą Państwo przesuwać strony do przodu i wracać spo-wrotem.



Betriebsproben	
< 19.08	19.08.2015 09.01 >
Bezeichnung	166629 Ziege
MM [l]	1
Fett [%]	
Eiweiß [%]	
Laktose [%]	
Harn [mg/l]	
GP [°C]	
Zell [Tsd/ml]	
Hemmstoff	negativ
Keim [Tsd/ml]	
pH	
Temp [°C]	

### Przekroczenia wartości dopuszczalnych

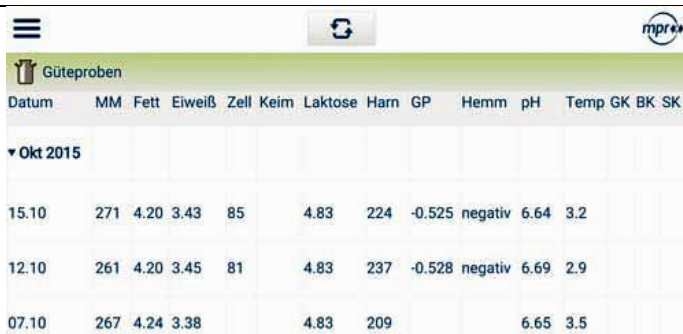
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jakości mleka lub umowy mleczarskie górne granice są ustalone dla danych jakościowych. są stałe. Jeśli limit zostanie przekroczony, wartość jest wyświetlana na czerwono.



Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell	Keim	Hemm
08.09	5284	3.93	3.51	325	10	neg
06.09	5294	3.89	3.49			
04.09	5206	3.90	3.51			
02.09	5310	3.92	3.52			

### orientacja pozioma

W celu lepszej przejrzystości mogą Państwo odwrócić swojego smartfona/tableta. W orientacji poziomej pokazanych zostanie więcej informacji dotyczących pojedynczych wartości.



Datum	MM	Fett	Eiweiß	Zell Keim	Laktose	Harn	GP	Hemm	pH	Temp	GK	BK	SK
▼ Okt 2015													
15.10	271	4.20	3.43	85	4.83	224	-0.525	negativ	6.64	3.2			
12.10	261	4.20	3.45	81	4.83	237	-0.528	negativ	6.69	2.9			
07.10	267	4.24	3.38		4.83	209			6.65	3.5			